




## REDE DE ESGOTO

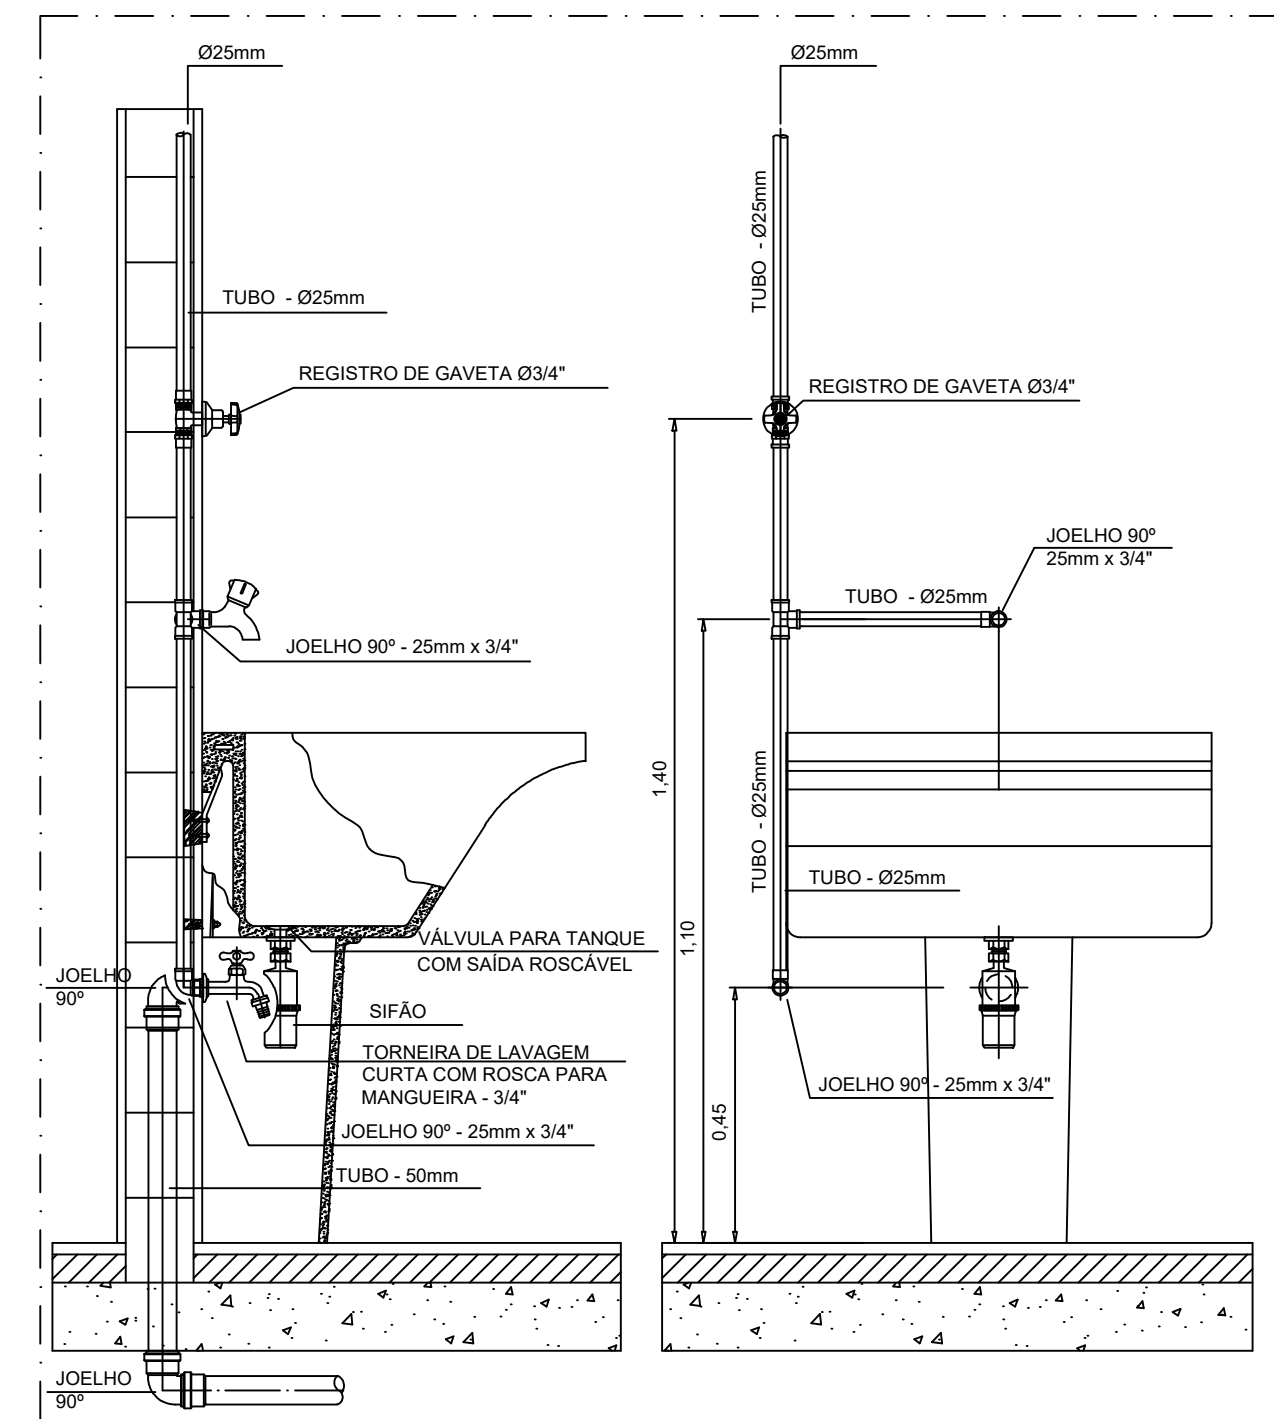

DETALHE - TANQUE COM TORNEIRA DE LAVAGEM  
SEM ESCALA

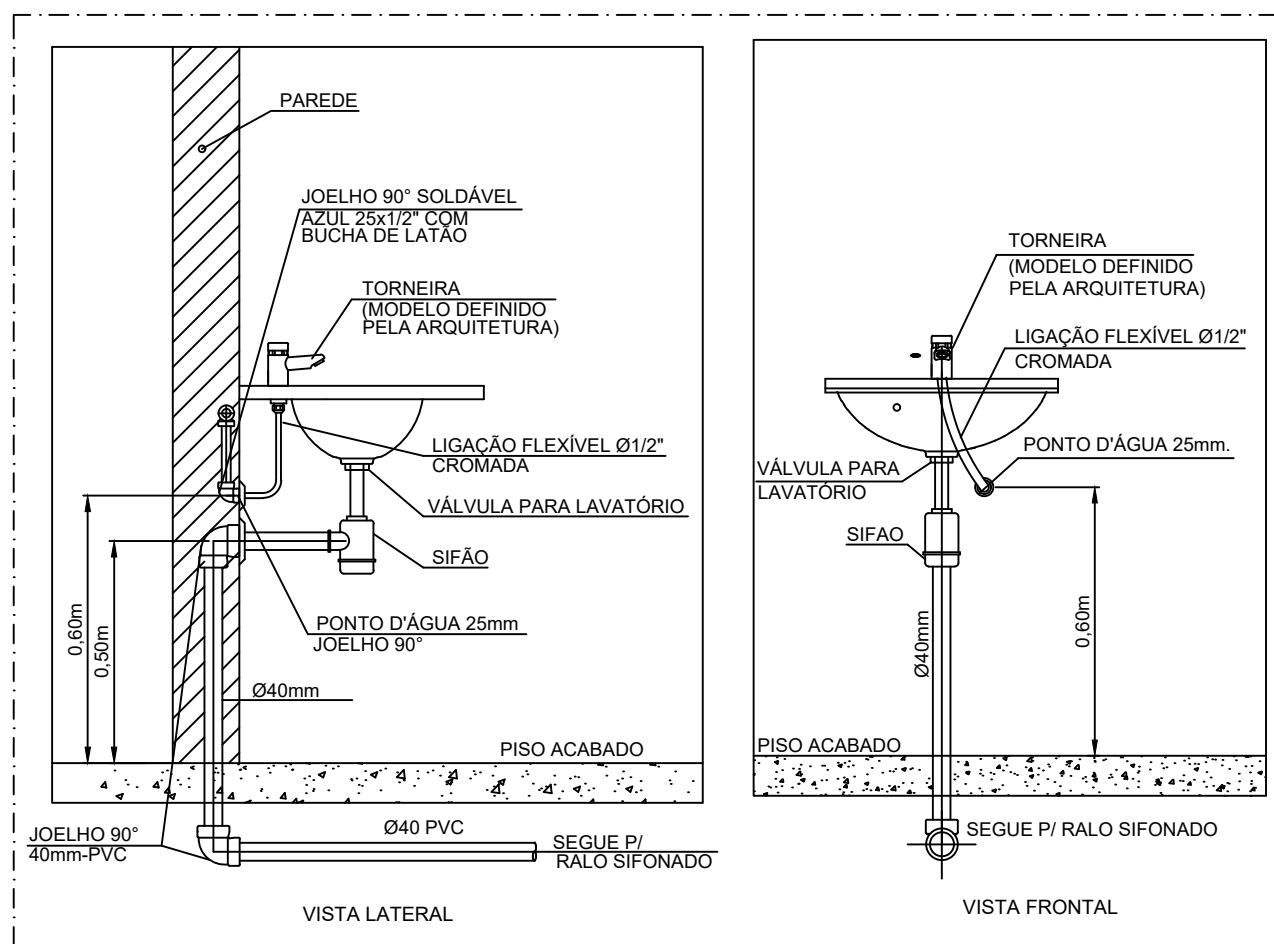

### DETALHE DE INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO SEM ESCALA

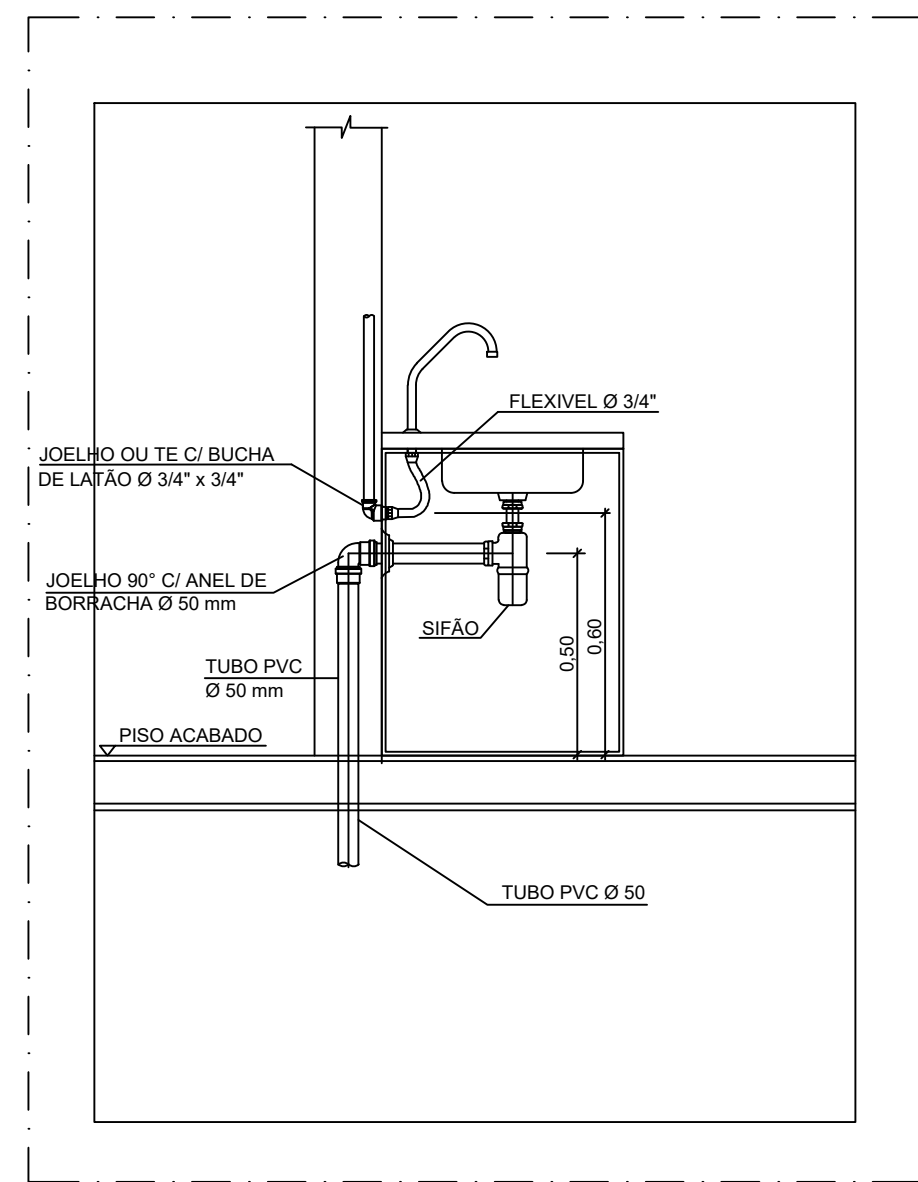

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE PIA  
SEM ESCALA

1) DIÂMETROS DE TUBULAÇÕES CALCULADOS CONFORME ANEXO A DA NBR 5626

2) A DECLIVIDADE MÍNIMA DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SERÁ:

ATÉ Ø 75mm i= 2 %  
 > = Ø 100mm i= 1 %

3) A ALTURA DOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA PODE VARIAR DE ACORDO COM O MODELO DA PEÇA INSTALADA.

ESS - TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO

 - RALO SIFONADO

 - CAIXA DE PASSAGEM PRÉ MOLDADA EM CONCRETO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA

SECRETARIA  
SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROJETO

UBS - PORTE I

LOCAL  
RUA DAS CAMÉLIAS - JARDIM ANA

TÍTULO DO PROJETO	FOLHA
ESGOTO	01/02

RESPONSÁVEL PELO PROJETO  
HENRIQUE JOSÉ ALCIATI  
Engº. Civil  
CREA: 0600881023

